
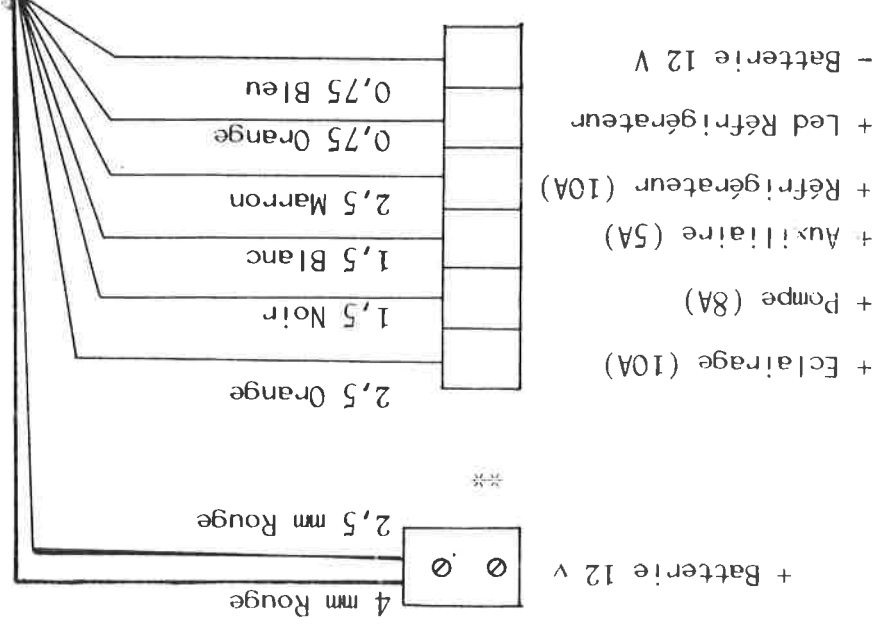
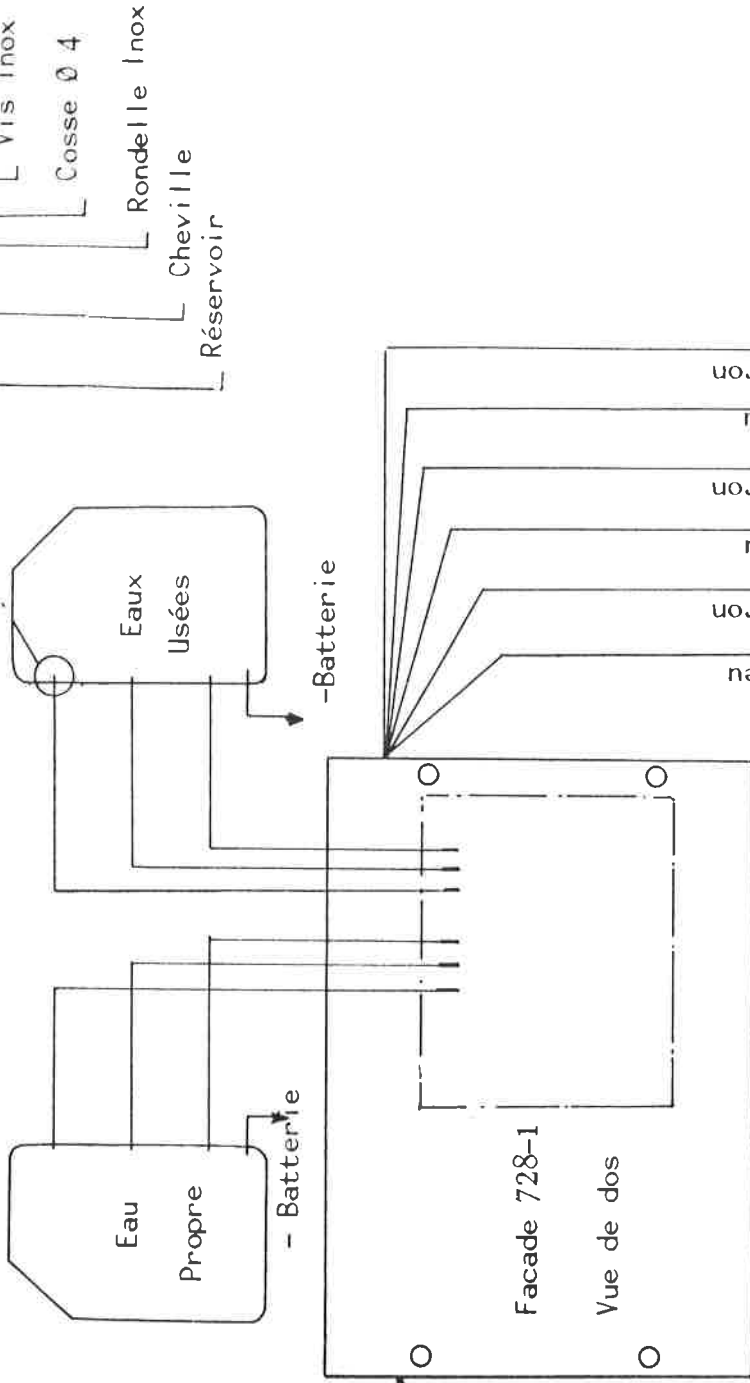



SCHEMA DE RACCORDEMENT FACADE 728-1

SCHEIBER SA

85120 ST PIERRE DU CHEMIN

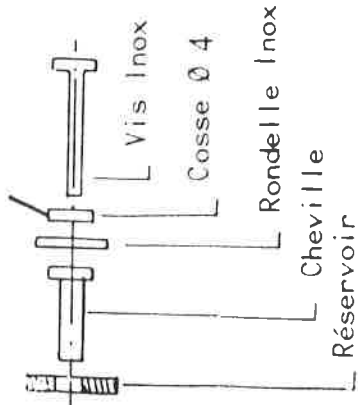

** Dans le cas d'une utilisation de la facade 728-1 avec une alimentation chargeur, le fil de 4 mm² doit se raccorder sur le plus utilisation et le fil de 2,5mm² sur le + Batterie

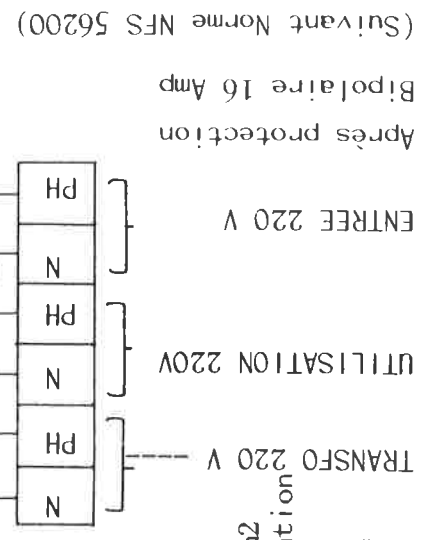

(Suivant Norme NFS 56200)