


SCHEIBER SA
85120 St Pierre du Chenin

Services Techniques
Edition du 1/93

FACADE 09 312

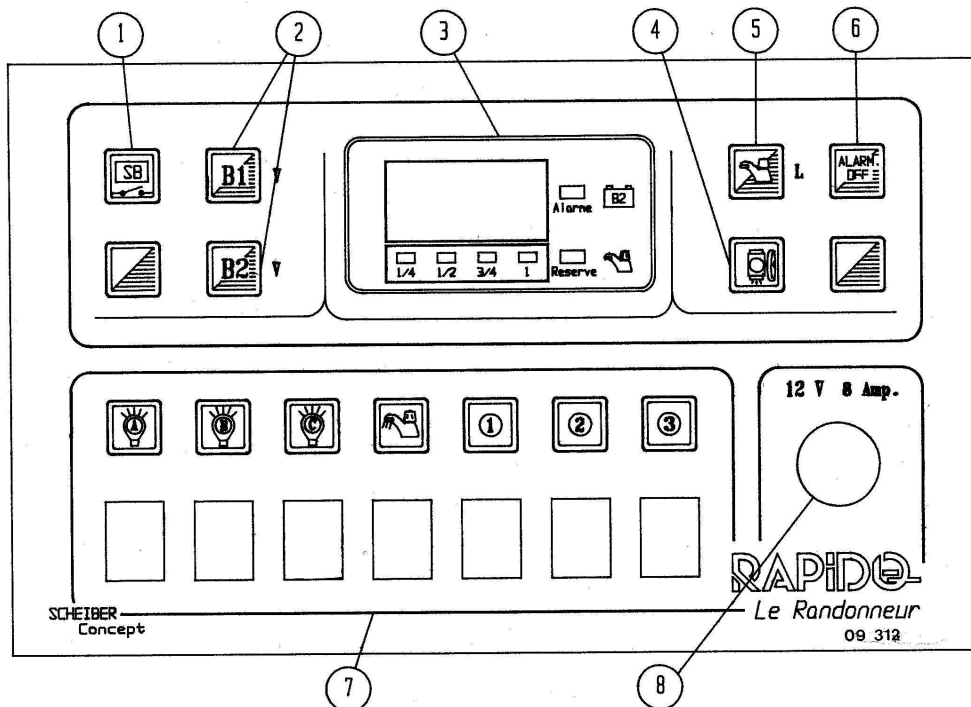

- * 1 * Témoin de couplage des batteries.
- * 2 * Bouton test: Batterie moteur, Batterie auxiliaire.
- * 3 * Tension Batteries
Témoin alarme tension basse .
Niveau d'eau (4 sondes + Reserve)
- * 4 * Signalisation du niveau d'eaux usées plein.
- * 5 * Bouton test niveau eau propre.
- * 6 * Touche arrêt alarme.
- * 7 * Commande et protection des circuits 12 v.
- * 8 * Prise 12 v (8 ampères)

ALARME BASSE TENSION

Des que la tension de la batterie B2 atteint son seuil bas (10.5 v), le buzzer retentit, l'afficheur et la led "Alarme" clignotent. Au bout de cinq minutes, le buzzer s'éteint, l'afficheur ne clignote plus et seule la led "Alarme" clignotera jusqu'à ce que la tension de "B2" redevienne correcte.

Le bouton arrêt alarme permet d'arrêter instantanément le buzzer et le clignotement de l'afficheur. Seule la led "Alarme" reste alors en fonctionnement.

RACCORDEMENT FACADE 09312

